

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Zestaw instalacyjny natynkowy składający się z łącznika kołyskowego i gniazda wtyczkowego, dwubiegunowego, ze stykiem ochronnym, zaciski gwintowe
250V, 50Hz, IP54 wg Załącznika nr 1

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2024-04, PN-EN 60669-1:2018

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/138 z dnia 24.06.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 86/2025/Z

Certyfikat ważny od: 30.06.2025 r.

Certyfikat ważny do: 29.06.2030 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

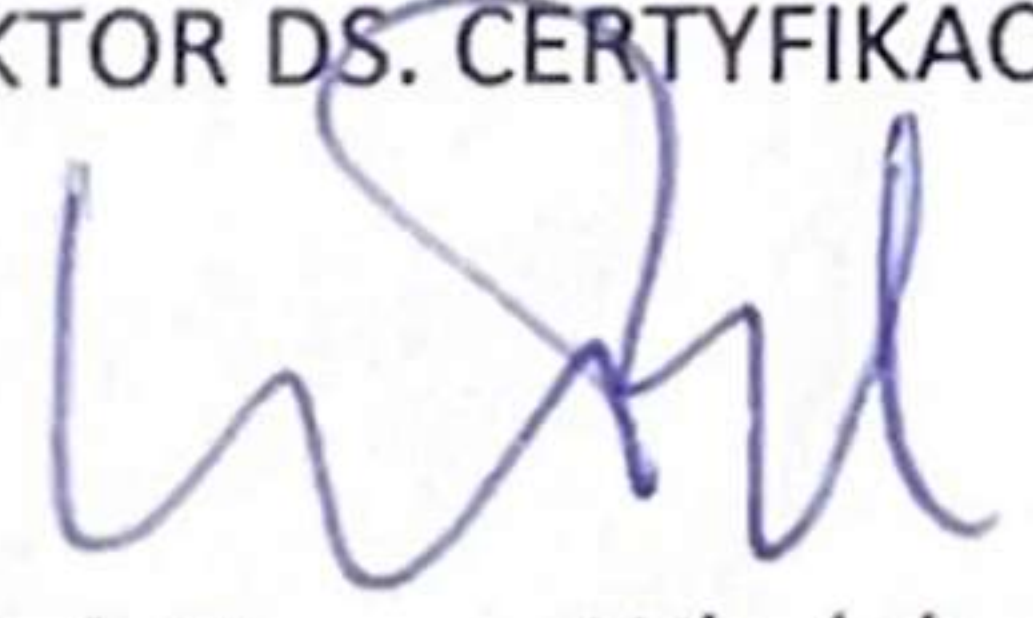
Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 30.06.2025 r.

Typoszereg zestawów instalacyjnych serii BRAVO

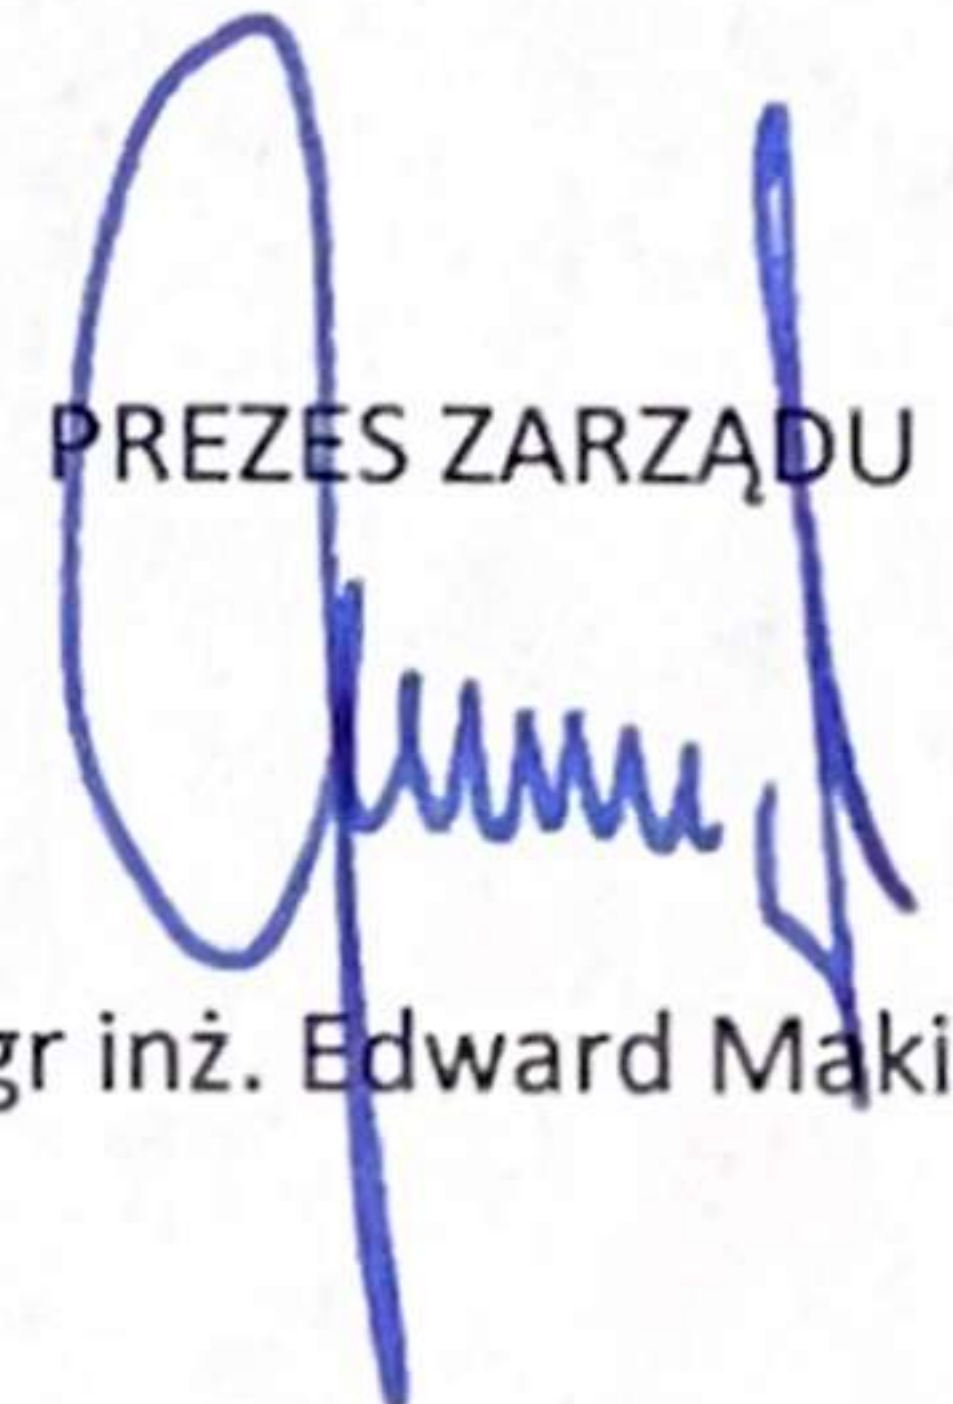
KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ ZESTAWU	TYP:	SYMBOL:	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
ZH-11B.BI	BRAVO łącznik pojedynczy (10AX) + gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (16A) n/t, IP54	2300/882	2315	1 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2P+ Z 16A/250V~
ZH-NŁ1SGB.BI	BRAVO łącznik pojedynczy z podświetleniem (10AX) + gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem(16A) , n/t, IP54	2300/882	2315	1 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2P+ Z 16A/250V~
ZH-21B.BI	BRAVO łącznik podwójny (10AX) + gniazdo pojedyncze z uziemieniem(16A), n/t, IP54	2301/882	2316	5 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2P+Z 16A/250V~
ZH-NŁ2SGB.BI	BRAVO łącznik podwójny z podświetleniem(10AX) + gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem(16A), n/t, IP54	2301/882	2316	5 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2P+ Z 16A/250V~
ZH-12B.BI	BRAVO łącznik pojedynczy (10AX) + 2x gniazdo pojedyncze wtyczkowe z uziemieniem (16A) , n/t, IP54	2300/882	2317	1 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2x2P+ Z 16A/250V~
ZH-NŁ2G2B.BI	BRAVO łącznik podwójny (10AX) + 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, n/t, IP54,	2301/882	2318	5 n/t A IP54 10AX/250V~/ n/t A IP54 2x2P+ Z 16A/250V~
n/t - łączniki i gniazda natynkowe, IP54				
..S - Odmiany z podświetleniem.				
.BI - kolor biały, CZ - czarny, BR - brąz, PO - popiel, PM - pomarańcz				
..2P+ Z - gniazdo dwubiegunowe + uziemienie (styk ochronny)				

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela