

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, natynkowe, pojedyncze, podwójne, potrójne, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, zaciski gwintowe serii BRAVO 16A, 250V, 50Hz, IP54 wg Załącznika nr 1

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2024-04

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/139 z dnia 24.06.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 85/2025/Z

Certyfikat ważny od: 30.06.2025 r.

Certyfikat ważny do: 29.06.2030 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 30.06.2025 r.

Typoszereg gniazd wtyczkowych serii BRAVO

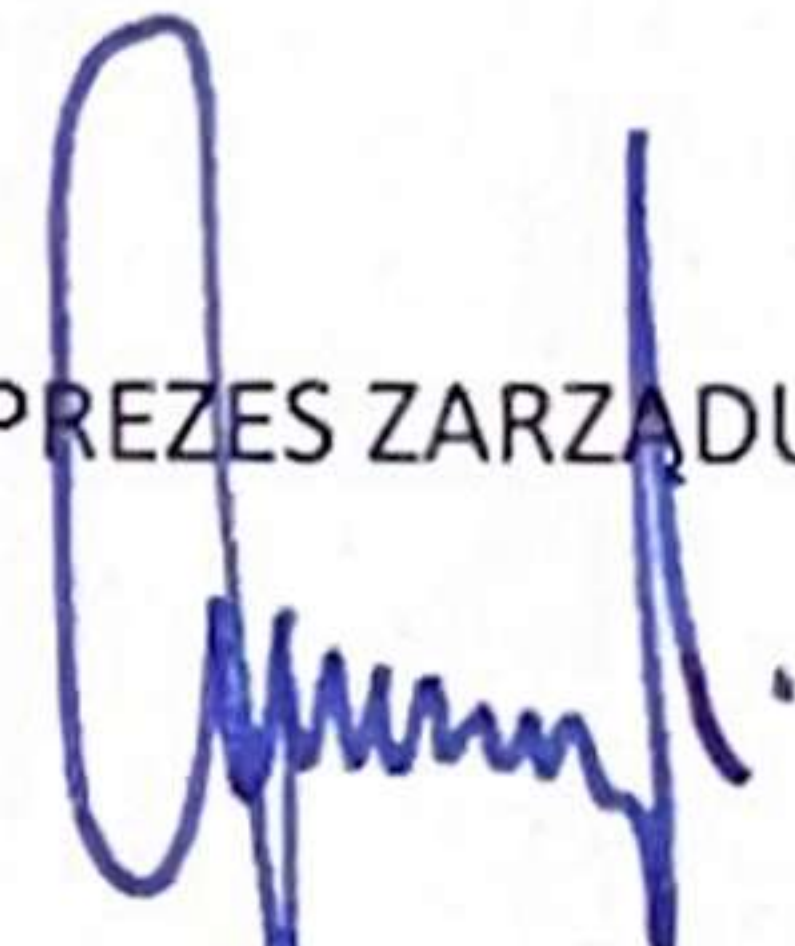
KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ GNIAZDA	TYP	SYMBOL	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
GNH-1BZ.BI	BRAVO Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, n/t, IP54	882	2307	n/t A IP54 2P+Z 16A/250V~
GNH-2BZ.BI	BRAVO Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem , n/t, IP54	882	2308	n/t A IP54 2x2P+Z 16A/250V~
GNH-3BZ.BI	BRAVO Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, n/t, IP54	882	2311	n/t A IP54 3x2P+Z 16A/250V~
n/t - łączniki i gniazda natynkowe, IP54				
..2P+Z - gniazdo dwubiegunowe + uziemienie (styk ochronny)				
.BI - kolor biały, CZ - czarny, BR - brąz, PO - popiel, PM - pomarańcz				

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makieta