

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, pojedyncze, podwójne, ze stykiem ochronnym lub bez, hermetyczne serii VERONA
250V, 16A, IP44 wg załącznika

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016
(IDT IEC 60884-1:2002/AMD1:2006/AMD2:2013), PN-E-93201:2021-05

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr Aneksu z dnia 31.08.2023r. do Sprawozdania z badań nr B/2022/187 z dnia 29.08.2022 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 94/2022 z dnia 27.09.2022 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 142/2023/Z

Certyfikat ważny od: 29.09.2023 r.
Certyfikat ważny do: 28.09.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 30.06.2025 r.

Załącznik
do Certyfikatu nr 142/2023/Z
z dnia 30.06.2025 r.

Typoszerzeg gniazd wtyczkowych, stałych, pojedynczych, podwójnych serii VERONA

KOD HANDLOWY	NAZWA	SYMBOL	TYP	DANE ZNAMIONOWE
GP-1E/m	VERONA Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia, bez ramki	2813	1211	p/t A 2P 16/250~
GP-1EZ/m	VERONA Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, bez ramki	2814	1211	p/t A 2P+UZ 16/250~
GPH-1EZ/m	VERONA Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem, bez ramki	2817	1211	p/t A IP44 2P+UZ 16/250~
GP-2EZ	VERONA Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem monoblok	2819	828-11	p/t A 2x2P 16/250~
GP-2E/m	VERONA Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia, bez ramki	2820	828	p/t A 2x2P 16/250~
GP-2EZ/m	VERONA Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, bez ramki	2821	828	p/t A 2x2P+UZ 16/250~

Zastosowane ramki serii VERONA

KOD HANDLOWY	NAZWA	SYMBOL	DANE ZNAMIONOWE
R-1E	VERONA Ramka pojedyncza	2838	IP20
R-2E	VERONA Ramka podwójna uniwersalna	2839	IP20
R-3E	VERONA Ramka potrójna uniwersalna	2840	IP20
R-4E	VERONA Ramka poczwórna uniwersalna	2841	IP20
R-5E	VERONA Ramka pięciokrotna uniwersalna	2842	IP20
Z-1E/m	VERONA Zaślepka gniazda, bez ramki	2837	IP20
ROG-1E	VERONA Ramka mocująca gniazda	2813-01	IP20


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

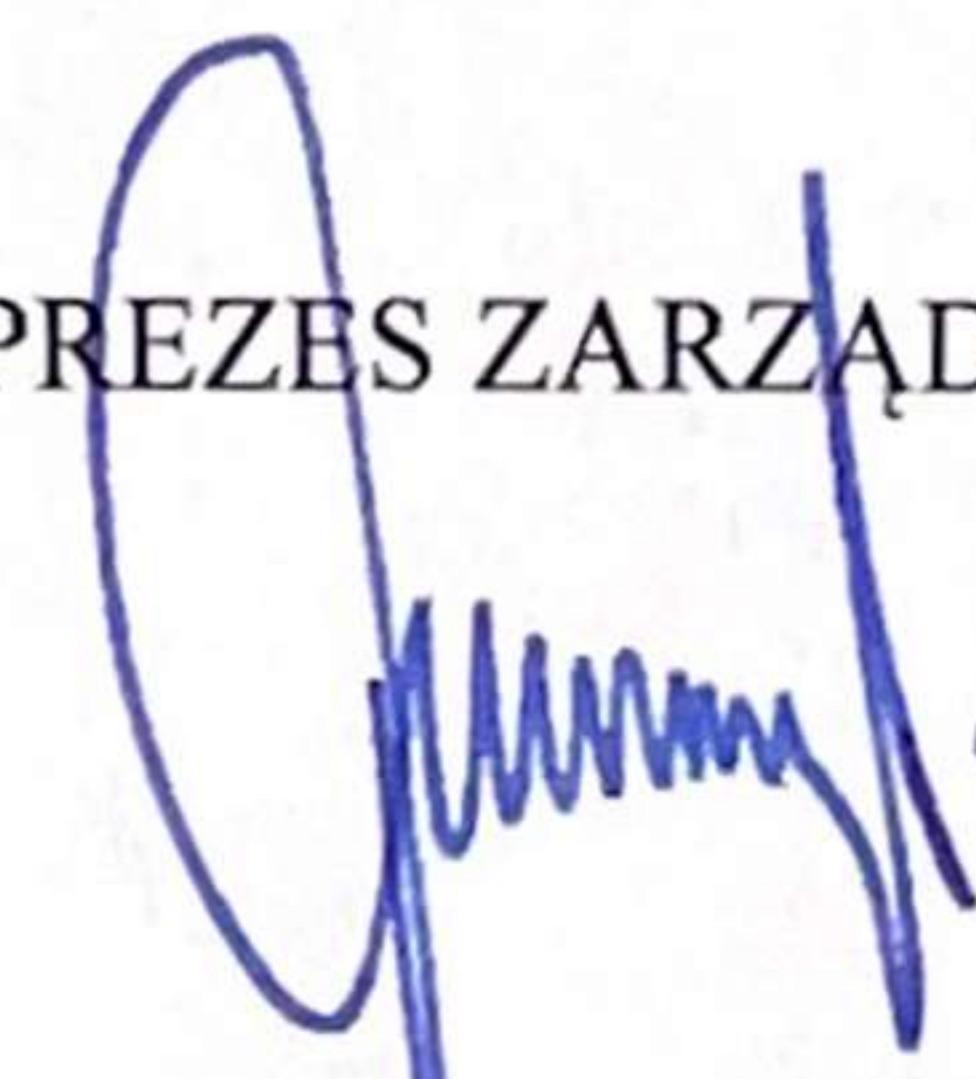

mgr inż. Edward Makiela