


Schemat elektryczny łącznika
Serii: Rosa, Laura, Sigma, Ines, Verona
łącznik „kontrolny”



WKREŃ KOLORU ŻŁOTEGO TO
WKREŃ FAZOWY.

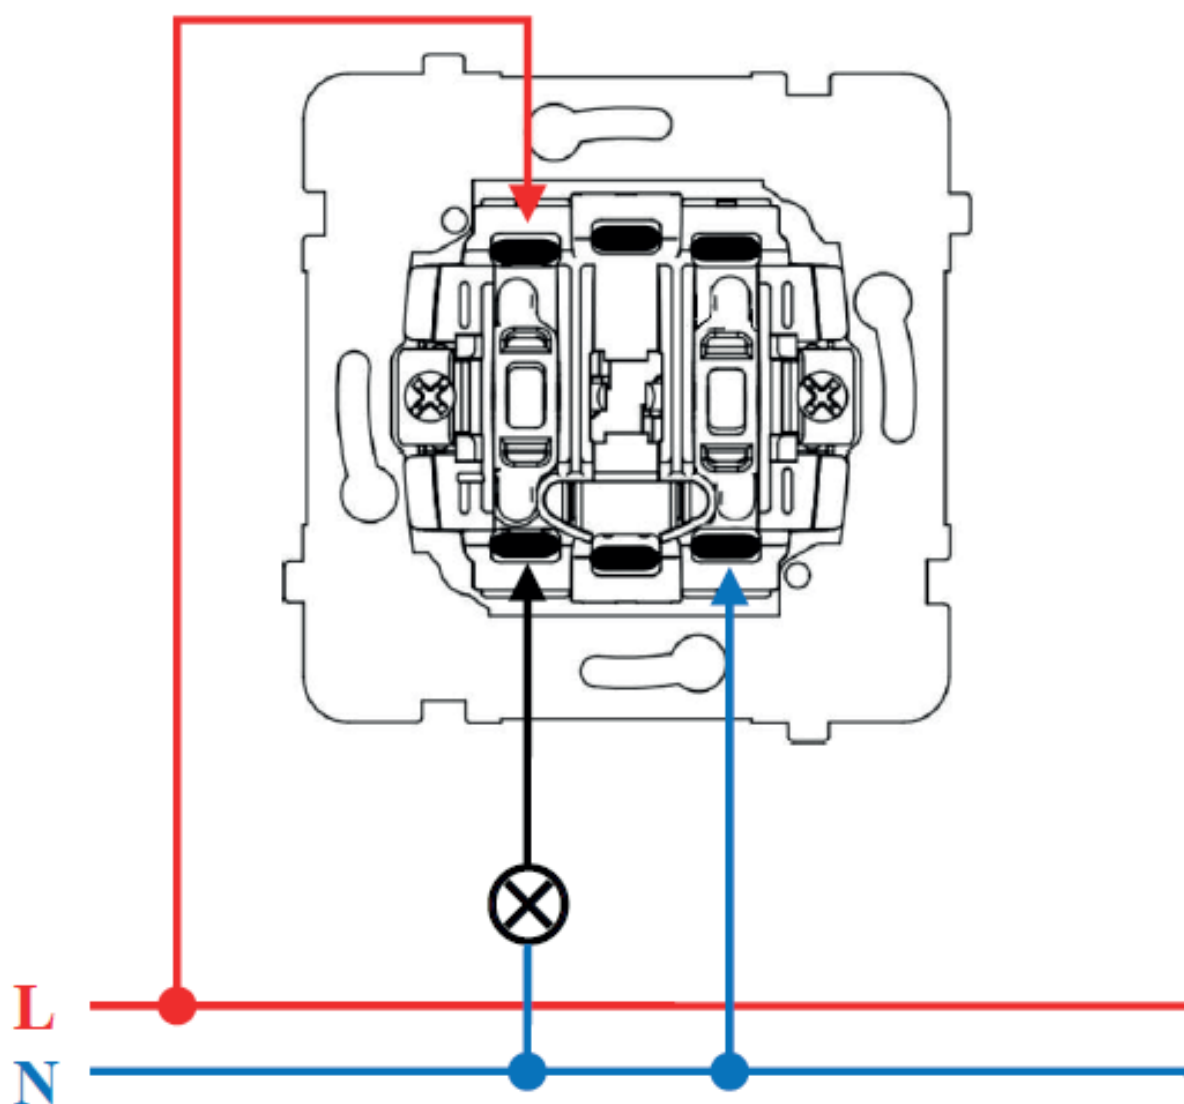

INSTALACJA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA PRZY
WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM,
PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.